Schemaplan

Versickerungsbecken, Absetzbecken und Regenrückhaltebecken

M 1 : 100

Becken	Entwässerungsabschnitt	Au (ha)	Zulauf Z (m ü. NN)	Dauerstau DS (m ü. NN)	Stauziel SZ (m ü. NN)	Sohle ASB SA (m ü. NN)	Sohle VSB SV (m ü. NN)	Sohle RRB SR (m ü. NN)	Weg/Krone W/K (m ü. NN)	Böschnungsneigung	Einstauhöhe t (m)	Fläche Sohle A (m²)	Speichervolumen V (m³)	Zufluss Q (l/s)
ASB 01	03	0,2190	493,00	493,00	-	491,00	-	-	493,20	1 : 1,5	2,00	18,75 Wasseroberfl.	-	28,00
ASB 02	04.02	0,5458	542,48	542,48	-	540,48	-	-	543,00	1 : 1,5	2,00	18,75 Wasseroberfl.	-	77,60
RRB 01	06	0,8909	526,00	-	525,80	-	-	524,60	526,10	1 : 1,5	1,20	208	327	126,85
VSB 01	04.02	0,5458	543,48	-	542,48	-	541,35	-	543,00	1 : 2,0	1,13	150	240	44,70
VSB 02	08	2,1372	516,40	-	516,20	-	514,65	-	517,20	1 : 2,0	1,55	500	1.010	137,80
VSB 03	05 nur im HQ 100 Fall	3,3832	546,06	-	546,65	-	545,20	-	547,50	1 : 1,5	1,45	1.933	2.800	340,00

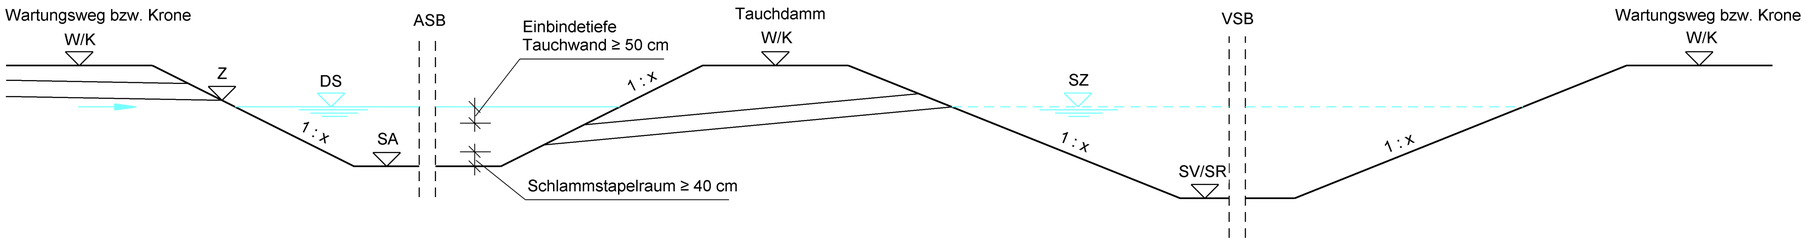

Anmerkung:

Eingestaute Bereiche des Absetzbeckens sind abzudichten.
Gleichzeitig sind Becken während der Bauzeit gegen Auftrieb zu sichern.

Staatliches Bauamt Traunstein

Rosenheimer Straße 7
83278 Traunstein

Tel.: 08 61 /57-0, Fax: 08 61/1 56 61, E-Mail: poststelle@stbats.bayern.de

bearbeitet:	Juli 2021	Döm / Pel
gezeichnet:	Juli 2021	Steffl
geprüft:	Juli 2021	Wallner
PSP Nr.:		
Projekt: OU Altenmarkt BA2		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern

Staatliches Bauamt Traunstein

Straße / Abschn.-Nr. / Station: B 299_3340_1,178 - B 304_940_0,738

PROJIS-Nr.:

Unterlage / Blatt-Nr.: 18.4

Schemaplan

Versickerungs-, Absetz-, Regenrückhaltebecken

Maßstab: 1 :100

B 304 Wasserburg am Inn - Traunstein
Ortsumgehung Altenmarkt BA 2

Bau-km 0+000 - Bau-km 6+330

aufgestellt:
Staatliches Bauamt Traunstein

Rehm, Ltd. Baudirektor
Traunstein, den 30.11.2022

U18-4-Schemaplan-VSA-RRB